



Sytuacja trasy



Rzędne terenu	Rzędne dna przewodu	Zagłębienie przewodu	Spadki i długości	Średnica, materiał	Odległości, długości
85,80	83,65	2,15	<div><div>i=5 ‰</div><div>i=37 ‰</div><div>i=248,0 m</div><div>i=30,0 m</div></div>	Rura kanalizacyjna Dz 200 x 5,9 PVC SN8	0,0
85,90	83,86	2,04			40,5
86,00	84,00	2,00			27,5
86,00	84,03	1,97			68,0
86,00	84,04	1,96			75,5
86,20	84,23	1,97			77,5
86,20	84,48	1,72			115,0
86,40	84,65	1,75			37,5
86,40	84,81	1,59			49
86,40	84,91	1,49			164,0
87,20	86,00	1,20			197,0
					33
					31
					228,0
					20
					248,0
					30
					278,0

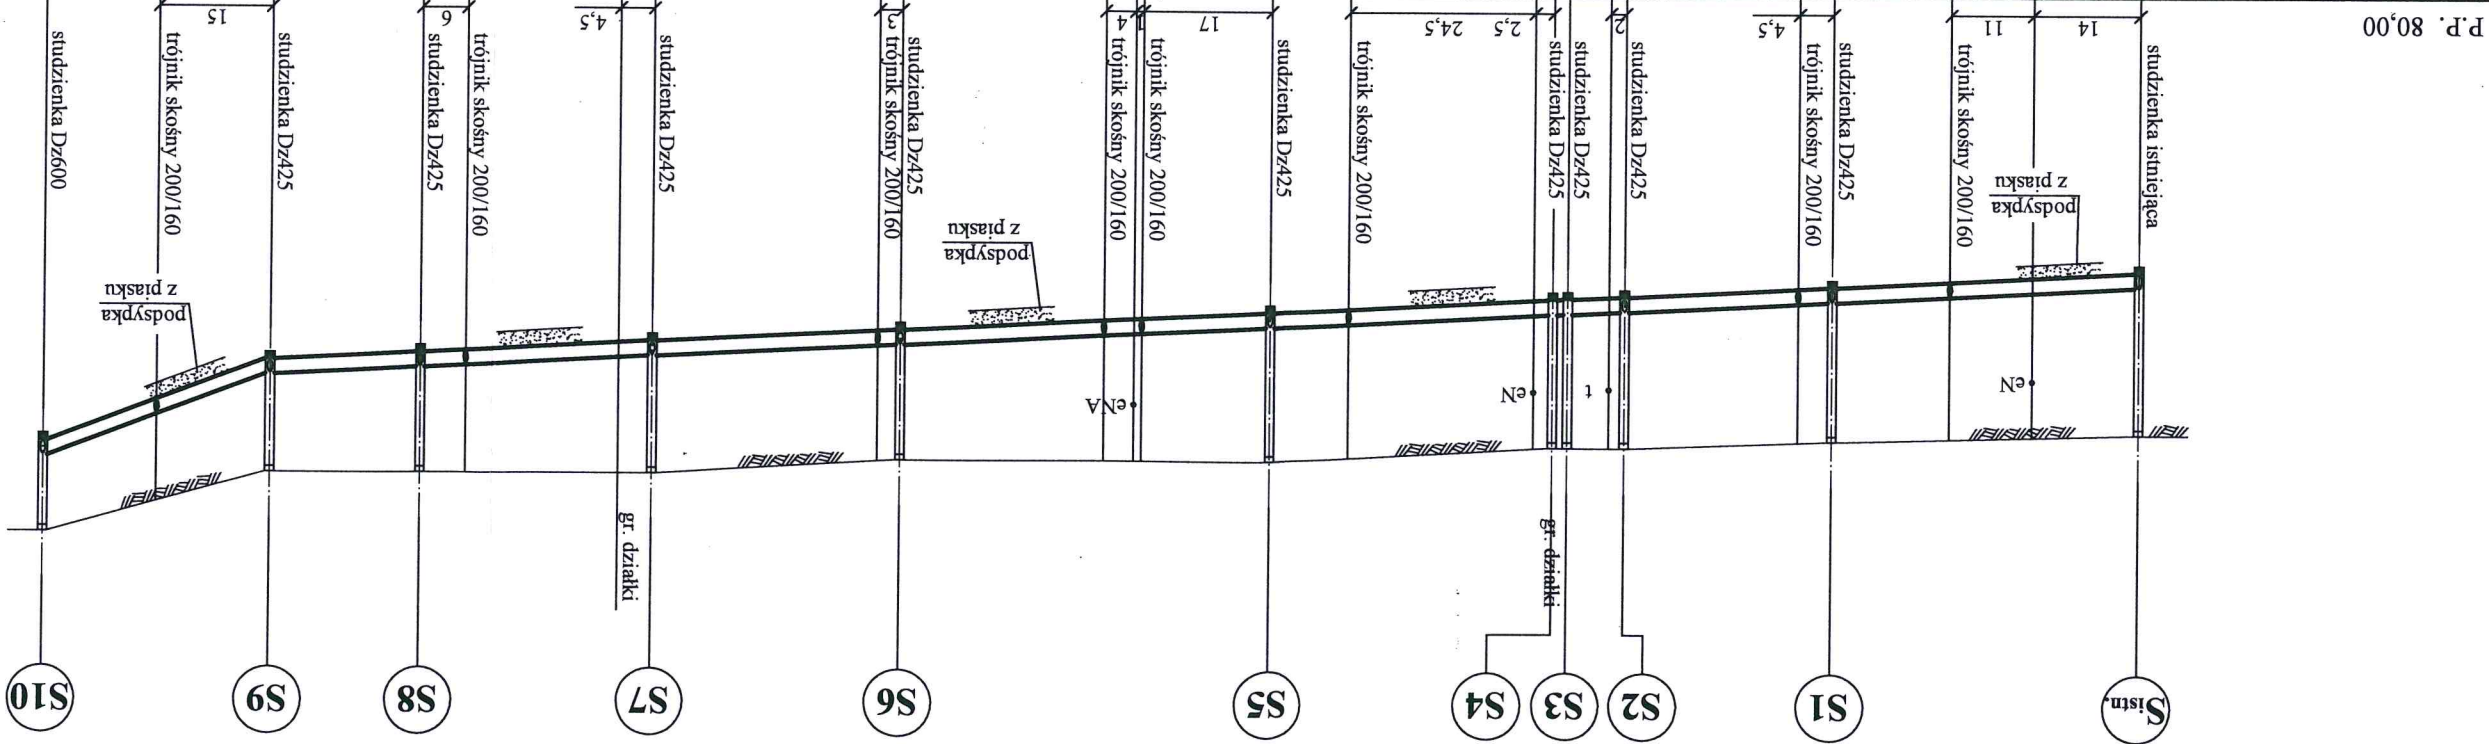

dz. 215/4

dz. 214/7

dz. 213/3

Wykonawca projektu:	Usługi Projektowe - Krystyna Szarlik	Investor:	GPWiK "Mokre Łąki" Izabelin Sp. z o.o.
Investycja:	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornówku,	Gm. Izabelin	
Tytuł:	Profil kanału sanitarnego Dz200		
Projektowała:	mgr inż. Anna Misiąg	Upr. nr MAZ/0212/POOS/07	
Opracowała:	mgr inż. Krystyna Szarlik		
Sprawdziła:	mgr inż. Elżbieta Kozłowska	Upr. nr St-708/87	
Projekt	Data:	Skala:	Rys.
budowlany	grudzień 2016 r.	1:100/1000	3