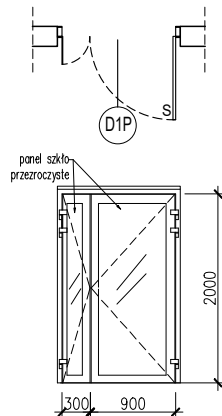
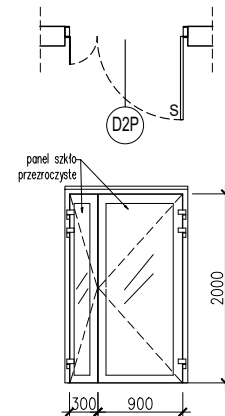
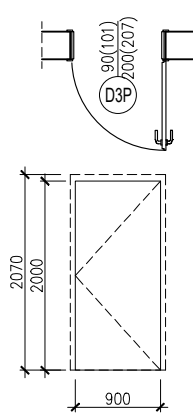
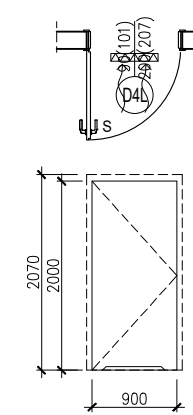
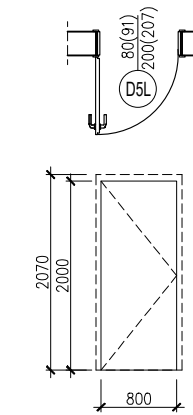
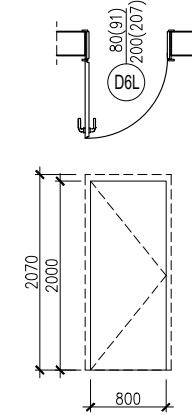


ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ŚLUSARKI DRZWIOWEJ

KATEGORIA WYROBU		DRZWI SYSTEMOWE PRZESZKŁONE						
PODKATEGORIA		DRZWI ZEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE,			DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE,			
RODZAJ I KOLOR WYKOŃCZENIA		DRZWI LAKIEROWANE PROSZKOWO – W KOLORZE BIAŁYM						
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ		w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN–EN1192:2001						
AKUSTYKA		bez wymagań			bez wymagań			
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		bez wymagań			bez wymagań			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1P			D2P			
SZKIC Widok skrzydła z ościeżnicą od strony zawiasów Uwaga: –Przerywaną kreską oznaczono otwory w świetle ościeżnicy i świetle muru –Wymiary w świetle ościeżnicy są wymaganymi wymiarami minimalnymi. Wymiary rzeczywiste, z uwagi na technologię konkretnego wytwórcy mogą być inne, lecz nie mniejsze od zadanych.								
MIN. WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻNICY/PRZEJŚCIA		Sz	1200			1200		
		Hz	2000			2000		
OKREŚLENIE SKRZYDŁA			LEWE	PRAWE	SUMA	LEWE	PRAWE	SUMA
IŁOŚĆ (SZT.)	PARTER:	–	2	2		–	2	2
WYPOSAŻENIE		SAMOZAMYKACZ "s" – 2 szt.				SAMOZAMYKACZ "s" – 2 szt.		
		SAP – NIE				SAP – NIE		
		ELEKTROTRZYMACZ – NIE				ELEKTROTRZYMACZ – NIE		
		SIŁOWNIK – NIE				SIŁOWNIK – NIE		
OPIS		• MIN. TRZY ZAWIASY SYSTEMOWE, DOSTOSOWANE DO CIĘŻARU I WYMIARÓW SKRZYDŁA, • ZAMEK DOSTOSOWANY DO WKŁADKI PATENTOWEJ, • USZCZELKA OBWIEDNIOWA W OŚCIEŻNICY, • USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJĄCA W SKRZYDLE, • PRZESZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, • KLAMKA BEZPIECZNA TYPU U–FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE, • SAMOZAMYKACZ SZYNOWY W SKRZYDLE CZYNNYM, • OKUCIA I WYPOSAŻENIE DRZWI NALEŻY DOBRAĆ JAKO KOMPATYBILNE Z PRZYJĘTYM SYSTEMEM DRZWIOWYM.						
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. SAMOZAMYKACZE OZNACZONE NA RYSUNKU – "s" PRZED ZAMÓWIENIEM DOSTAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA IŁOŚCI DRZWI WSZYSTKIE PROJEKTOWANE DRZWI NALEŻY ZAOPATRYĆ W URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCE SAMOCZYNNE ZAMYKANIE OTWORU W RAZIE POŻARU. NALEŻY TEŻ ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ RĘCZNEGO OTWIERANIA DRZWI SŁUŻĄCYCH DO EWAKUACJI KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.								

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

KATEGORIA WYROBU		DRZWI WEWNĘTRZNE												
PODKATEGORIA		DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE, PEŁNE, PRZYLGOWE, OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA, REGULOWANA, METALOWA, MALOWANA PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM.												
RODZAJ I KOLOR WYKOŃCZENIA		SKRZYDŁA WYKOŃCZONE OKLEINĄ – LAMINATEM CPL/HPL 0,7mm W KOLORZE PODOBNYM DO DRZWI ISTNIEJĄCYCH												
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ		w 4 klasie odporności mechanicznej wg normy PN–EN 1192:2001, w 3 klasie odporności mechanicznej wg normy PN–EN 1192:2001 dla drzwi akustycznych												
AKUSTYKA		bez wymagań			bez wymagań			bez wymagań			bez wymagań			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D3P			D4L			D5L			D6L			
SZKIC Widok skrzydła z ościeżnicą od strony zawiasów Uwaga: –Przerywaną kreską oznaczono otwory w świetle ościeżnicy i świetle muru –Wymiary w świetle ościeżnicy są wymaganymi wymiarami minimalnymi. Wymiary rzeczywiste, z uwagi na technologię konkretnego wytwórcy mogą być inne, lecz nie mniejsze od zadanych.														
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		Sz	900			900			800			800		
		Hz	2000			2000			2000			2000		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU		So	1010			1010			910			910		
		Ho	2070			2070			2070			2070		
OKREŚLENIE SKRZYDŁA		LEWE	PRAWE	SUMA	LEWE	PRAWE	SUMA	LEWE	PRAWE	SUMA	LEWE	PRAWE	SUMA	
IŁOŚĆ (SZT.)	PARTER:	–	1	1	1	–	1	1	–	1	1	–	1	
WYPOSAŻENIE		SAMOZAMYKACZ "s" – 0 szt.			SAMOZAMYKACZ "s" – 1 szt.			SAMOZAMYKACZ "s" – 0 szt.			SAMOZAMYKACZ "s" – 0 szt.			
		SAP – NIE			SAP – NIE			SAP – NIE			SAP – NIE			
		ELEKTROTRZYMACZ – NIE			ELEKTROTRZYMACZ – NIE			ELEKTROTRZYMACZ – NIE			ELEKTROTRZYMACZ – NIE			
		SIŁOWNIK – NIE			SIŁOWNIK – NIE			SIŁOWNIK – NIE			SIŁOWNIK – NIE			
SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI		• TRZY ZAWIASY Z OKUCIAMI • ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ • KLAMKA BEZPIECZNA U–FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ • USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJĄCA • USZCZELKA W OŚCIEŻNICY • SKRZYDŁO PRZYLGOWE			• TRZY ZAWIASY Z OKUCIAMI • KLAMKA BEZPIECZNA U–FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ • ZAMEK ŁAZIENKOWY Z ROZETĄ WC • USZCZELKA W OŚCIEŻNICY • PODCIĘCIE W SKRZYDLE DRZWIOWYM MIN. 0,022M2 • SKRZYDŁO PRZYLGOWE			• TRZY ZAWIASY Z OKUCIAMI • ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ • KLAMKA BEZPIECZNA U–FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ • USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJĄCA • USZCZELKA W OŚCIEŻNICY • SKRZYDŁO PRZYLGOWE			• TRZY ZAWIASY Z OKUCIAMI • ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ • KLAMKA BEZPIECZNA U–FORM ZE STALI NIERDZEWNEJ • USZCZELKA PROGOWA SAMOOPADAJĄCA • USZCZELKA W OŚCIEŻNICY • SKRZYDŁO PRZYLGOWE			
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. SAMOZAMYKACZE OZNACZONE NA RYSUNKU – "s". SKRZYDŁA DRZWIOWE KOLIDUJĄCE Z DROGĄ EWAKUACYJNĄ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ LUB ZAPEWNIĆ MOŻLIWOŚĆ ICH PEŁNEGO OTWARCIA (WYŁOŻENIA) NA ŚCIANĘ. KOLORYSTYKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.														

Część rysunkową należy rozpatrywać wspólnie z opisem technicznym.
Wszelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.

INWESTYCJA: Przebudowa parteru budynku biurowego na terenie Oczyszczalni Ścieków "Mokre Łąki", mieszczącego się na dz. ew. nr 865/9, obręb 0025 Truskaw					
INWESTOR: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki Sp. z o.o. Mokre Łąki 8, 05-080 Truskaw					
JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: Stajno Miernik Architekci Sp. z o.o. UL. ŚWIERADOWSKA 47, 02-662 WARSZAWA TEL. 607 073 670					
FAZA PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY					
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:					
ARCHITEKTURA PROJEKTANT:		mgr inż. arch. Karolina Miernik nr upr. 4/WMOKK/2020			PODPIS:
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. arch. Kamila Stajno nr upr. MA/011/16			
ARCHITEKTURA SPORZĄDZIŁ		mgr inż. arch. Adam Pawliczek			
TYTUŁ RYSUNKU: Zestawienie drzwi					
DATA: 08.2026	BRANŻA: Architektura	SKALA: -	NR RYSUNKU: PT-Z01	REWIZJA: 00	NR STRONY: